



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO: CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL Nº 01/2025.

Foi realizada visita técnica de Avaliação e Monitoramento na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, gerenciado pela organização social denominada Instituto Campinas de Atenção e Assistência à Saúde, Educação e Social - ICASSES do Contrato Administrativo nº 021/2025.

OBJETO: a operacionalização, apoio e execução pela CONTRATADA, de atividades de Gerenciamento e execução de ações e serviços complementares de saúde - Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL:

Instituto Campinas de Atenção e Assistência à Saúde, Educação e Social, situado na Rua: Rouxinol n. 175, Vila Teixeira, Campinas/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 54.671.557/0001-83.

O desenvolvimento do serviço contratado está sendo realizado na Avenida Rubens Venturini nº. 140, Vila Avato, na cidade de Agudos/SP, sede da UPA do Município.

DESENVOLVIMENTO:

A visita foi realizada na data de 03 de novembro de 2025 às 13h.

Representantes da PMA: Dr. Carlos Henrique Thirone Silva e Roseli Ferreira Pereira

Colaboradores da ICASSES: Dr. Davi Eiji Furtani de Oliveira, CRM nº 125.842; Jael Paranhos Benjamin; Maria Cecília Sarassini.

Médicos clínicos no plantão:

- 1- Dra. Natalia Cristina Morelli – CRM-SP nº 261.184;
- 2- Dr.– Guilherme Cardoso Coelho - CRM-SP nº 260.747;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS



3- Dr.– Pedro Rodney Borges (Pediatra) CRM n° 67.784:

4- Dra. Vivian da Silva Gomes – CRM-SP n° 268.883.

A visita foi iniciada na sala de reuniões da Unidade com tratativas relacionadas a ausência de depósitos de FGTS dos colaboradores CLT e números de lanches para pacientes declarados no relatório assistencial mensal.

Em relação ao depósito de FGTS dos trabalhadores, foi esclarecido a regularidade dos depósitos até a competência agosto, conforme registros anexos. Seguiremos acompanhando.

No tocante ao número de lanches, foi esclarecido que aos pacientes em observação é ofertado: pão, margarina e chá e na recepção é ofertado, aos pacientes e acompanhantes: bolacha e café. A mensuração é realizada em acordo com a quantidade disponibilizada.

Observações sobre dependências Visitadas:

1. **Recepção:** Contando com 02 (duas) recepcionistas, fichas realizadas imediatamente a chegada dos munícipes; serviço de apoio e segurança a postos; munícipes aguardando triagem e/ou consulta médica 23 (vinte e três) – dentre pacientes e acompanhantes; limpeza e organização do local a contento. Cadeiras das recepcionistas em bom estado de conservação (passaram por reformas).
2. **Sanitários Públicos:** em bom estado geral de uso, com correções dos assentos dos vasos realizados e colocação de dispenser adequado para sabão líquido para os usuários.
3. **Cozinha e refeitórios funcionários e servidores:** Boas condições de higiene e apresentação.
4. **Sanitários funcionários e prestadores:** em bom estado de uso, com acertos de todos os vasos sanitários e seus devidos assentos.
5. **Laboratório:** aparelhagens em acomodações de forma adequada, insumos em palhetes ou bancadas com identificações e distribuições favoráveis. Colaboradora devidamente paramentada.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS



6. **Farmácia:** medicações corretamente acondicionadas, separadas de forma correta e de fácil acesso, prazos de validades completamente sob controle, psicotrópicos devidamente acomodados em armário individualizado, identificado e com sistema de tranca.
7. **Almoxarifado:** materiais acomodados em armários/prateleiras ou palhetes de forma adequada, e com prazos de validades dentro de normativas corretas.
8. **Sala do Tomógrafo:** em perfeitas condições gerais. No entanto, a sala que fica em frente da mesma, que seria de expurgo, mantém algumas caixas de prontuários, mas de forma organizada, e do qual houve grande melhora frente a última vistoria feita.
9. **Salas de Isolamento:** não possuem identificações das mesmas, bem como não dispõem de sanitários próprios para configurar o isolamento corretamente.
10. **Sala de observação pediatra:** não possui identificação na entrada, mas tem leitos adequados e sanitário ao que se faz necessário.
11. **Sala de observação principal:** bom estado de higiene e separação de leitos. Dois leitos utilizados no momento. Entrevista com paciente e acompanhante que manifestaram sua percepção sobre o serviço prestado (O segundo paciente estava em atendimento médico no momento).

- **Acompanhante: A.D.G. – 50 anos; Paciente: A.G. – 83 anos** – RELATA: entrada nas dependências às 21h30min do dia anterior – triagem, atendimento médico e de enfermagem classificado como bom e rápido. Realizou exames: tomografia, urina, radiografia, eletrocardiograma e teste de COVID. No momento em uso de medicação. Aguardando resultado de exame para conduta.

12. **Sala da enfermagem acoplada a sala de observação principal:** boa distribuição de insumos e materiais, e com profissionais em quantidade e apresentações adequadas para o exercício de seus cargos no local, e com uso de EPIs adequados para a ocasião – 03 Enfermeiras; 05 técnicas de enfermagem.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS



13. **Sala de Hidratação/Soro:** Boas condições de higiene e divisão de poltronas. Cinco poltronas ocupadas. Entrevistas com pacientes e acompanhantes que manifestaram sua percepção sobre o serviço prestado:

- **Acompanhante: R.V.A.G. – 20 anos; Paciente: M.S.C. – 08 anos** – RELATA: – triagem, atendimento médico (pediatra) e de enfermagem classificado como ótimo. No momento em uso de medicação. Limpeza adequada. Não apresenta reclamações e/ou observações sobre o serviço.

- **Acompanhante: M.M.G. – 45 anos; Paciente: J.V.M. – 28 anos** – RELATA: triagem lenta (1h de espera), atendimento médico e de enfermagem classificado como bom e mais rápido. No momento em uso de medicação. Limpeza adequada. Manifestou pela necessidade de manutenção nas poltronas, afim de proporcionar mais conforto para os pacientes.

- **Acompanhante: V.C. – 42 anos; Paciente: G.H. – 16 anos** – RELATA: – triagem (30 min de espera), atendimento médico e de enfermagem classificado como bom e mais rápido. No momento em uso de medicação. Exame de sorologia para dengue. Limpeza adequada. Classificou o atendimento com nota 08 (oito). Não apresenta reclamações e/ou observações sobre o serviço.

- **Paciente: G.A– 51 anos** – RELATA: ser residente de Bauru, foi encaminhada para a UPA de Agudos, devido a empresa em que trabalha ser no território de Agudos. Triagem, atendimento e de enfermagem classificado como adequado. No momento em uso de medicação. Exames de: Eletro. Limpeza adequada. Não apresenta reclamações e/ou observações sobre o serviço, muito ao contrário somente elogios.

- **Paciente: V.O – 42 anos** – RELATA: ser residente de Borebi, primeiro atendimento da UPA de Agudos. Triagem, atendimento e de enfermagem classificado como bom e rápido. No momento em uso de medicação. Exames de sangue e urina. Limpeza adequada. Manifestou pela necessidade de manutenção nas poltronas, afim de proporcionar mais conforto para os pacientes e relatou desejo de se deitar, mas não queria incomodar. Situação relatada para a Enfermeira RT.

14. **Sala de Emergência:** Não havia a placa de identificação da sala, mas seguia em conformidade para o atendimento geral de urgência e emergência;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS



15. **Sala de Rx:** sala do exame e a antessala onde o técnico manipula a mesa de controle em conformidade. Sala de exames com boa higiene, organização e aparelhagem em funcionamento pleno. A sala de apoio para o Rx está bem mais organizada, com presença ainda de arquivos de prontuários, mas não mais amontoadas e sem organização, mas em nada interfere no bom atendimento ao usuário. Segundo informado, já possuem destinação correta a todos os prontuários de arquivo morto, e que será sanado em poucos dias o problema em definitivo. Assim, não vê outra ação a ser tomada para a devida manutenção dos atendimentos aos usuários nesse momento.
16. **Sala de Gesso:** boas condições de uso, com maca adequada e higiene local em bom estado.
17. **Salas de Triagem:** em conformidade;
18. **Consultórios Médicos:** seguem em conformidade, com ajustes realizados das falhas percebidas na sala de atendimento pediátrico na vistoria anterior (reforma da maca de atendimento).
19. **Unidade Móvel (UTI Móvel):** não vistoriado nessa visita por estar em atendimento (em remoção de paciente).
20. **Sala de atendimento Assistencial:** Em perfeitas condições de higiene e acomodações.
21. **Sala de acomodação do lixo hospitalar:** 3 salas em acomodação externa nos fundos da UPA, em péssima qualidade de higiene local, bem como a primeira sala lotada de lixos não recolhidos há vários e vários dias. Isso põe em risco a boa e correta destinação de lixos contaminados, acarretando agravos potenciais a saúde coletiva.

RECOMENDAÇÕES:

1. Cumprimento e agilidade do despacho dos arquivos (arquivo morto) para acomodação correta fora da unidade, haja vista que a organização desses já foi providenciada após a última visita.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS



2. Manter a busca para ter sempre profissionais pediatras no atendimento do público criança/infantil com comprovação de especialidade junto ao CREMESP ou certificados pelo MEC de especialização ou residência médica na pediatria, inclusive trata-se de apontamento realizado pelo TCE/SP em reincidência. No momento, estava presente um pediatra, já identificado anteriormente.
3. Imediata resolução sobre coleta de lixo hospitalar e organização e higiene das salas de reservação desses lixos até suas devidas coletas.
4. Planejamento imediato de ajustes sobre antessala e sanitários exclusivos no ambiente de cada sala de isolamento.

Finalizando, damos por encerrada a visita na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas de Agudos, cientificando a Organização Social parceira do teor deste relatório para as manifestações que entender pertinentes.

Agudos/SP, 06 de novembro de 2025.

Comissão:

Dr. Carlos Henrique Thirone Silva

CRM/SP nº: 93.443

Matrícula nº: 6295

Roseli Ferreira Pereira

Coordenadora – Terceiro Setor

Matrícula nº: 4744

Ciência e homologação:

Altair Francisco Silva

Secretário de Saúde

Alessandro Alexandre Lima




Presidente ICAASES






Assinado por 4 pessoas: ROSELI FERREIRA PEREIRA, CARLOS HENRIQUE THIRONE SILVA, ALTAIR FRANCISCO SILVA e ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agilios.1doc.com.br/verificacao/A8F1-6C4D-DCD2-D833> e informe o código A8F1-6C4D-DCD2-D833



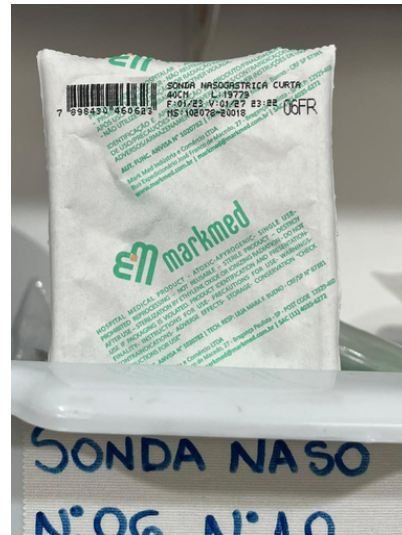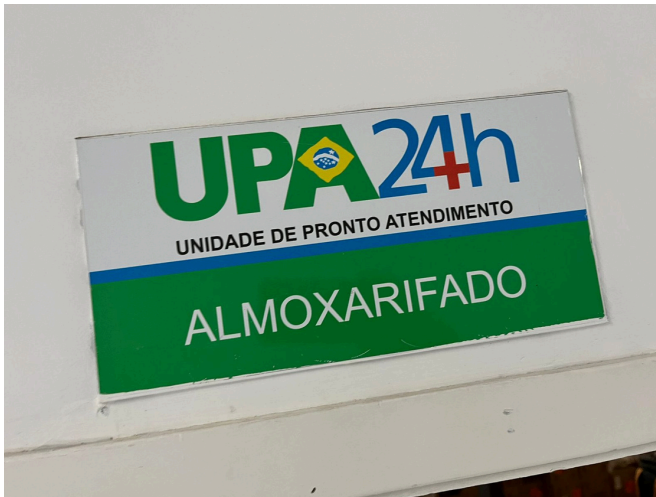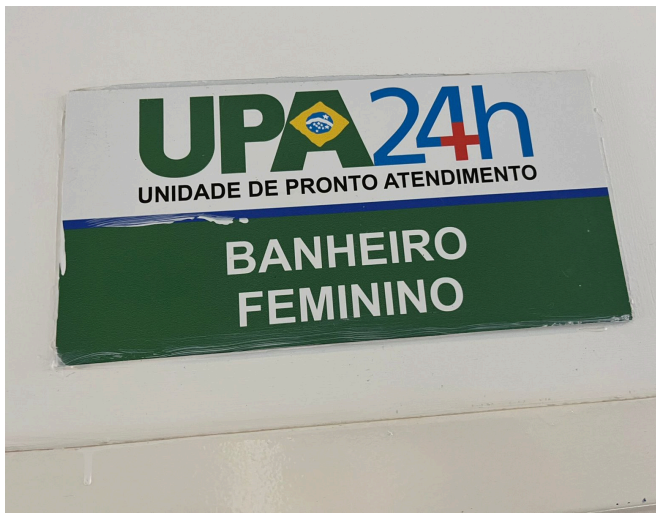



Assinado por: ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/A8F1-6C4D-DCD2-D833> e informe o código A8F1-6C4D-DCD2-D833



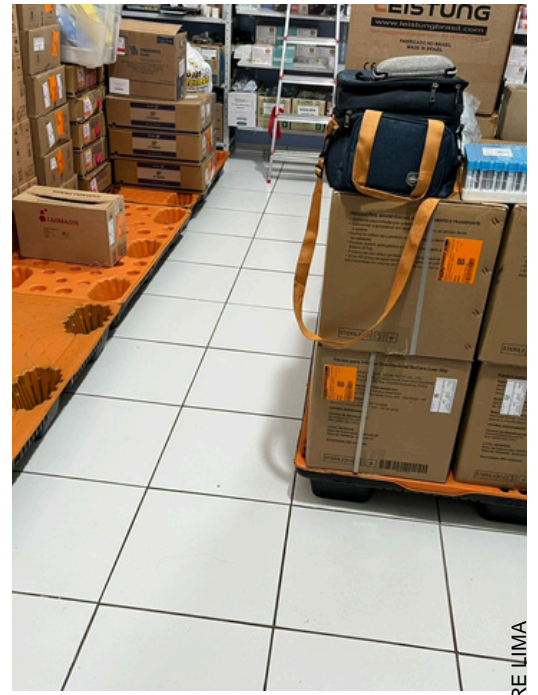

Assinado por 4 pessoas: ROSELLI PEREIRA PEREIRA, CARLOS HENRIQUE THIRONE SILVA, ALTAIR FRANCISCO SILVA e ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/A8F1-6C4D-DCD2-D833>



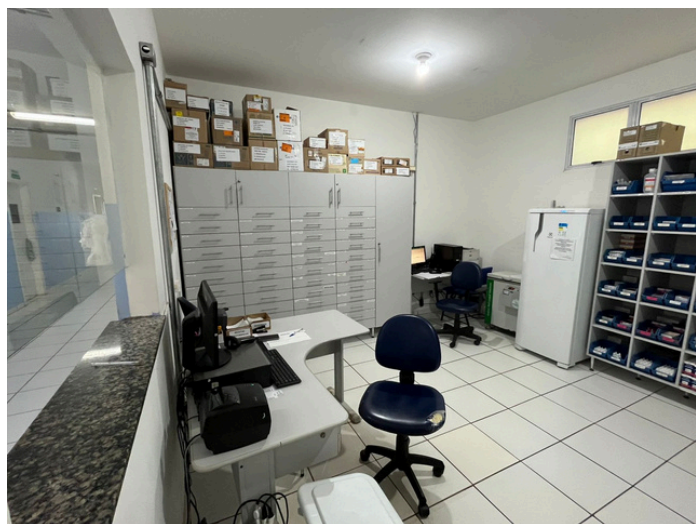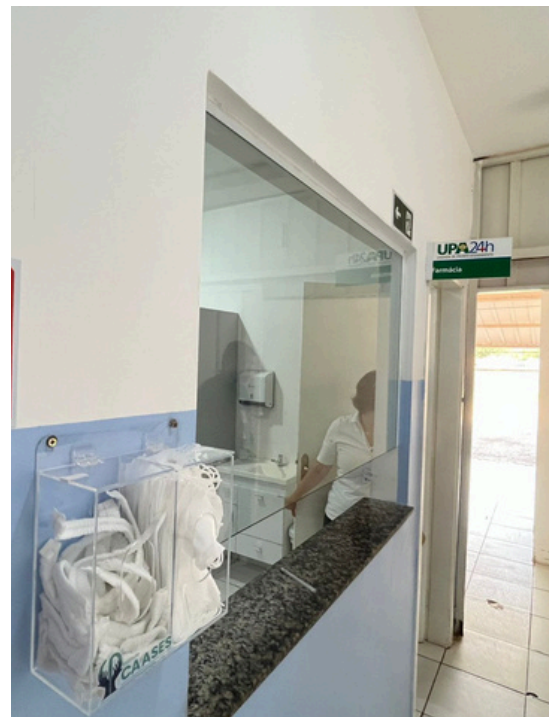

Assinado por 4 pessoas: ROSELL FERREIRA PEREIRA, CARLOS HENRIQUE THIRONE SILVA, ALTAIR FRANCISCO SILVA e ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/A8F1-6C4D-DCD2-D833> e informe o código A8F1-6C4D-DCD2-D833



Arquivo



Tomografia




Assinado por 4 pessoas: ROSELI FERREIRA PEREIRA, CARLOS HENRIQUE THIRONE
VA, ALTAIR ANTONISCO SILVA e ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/A8F1-6C4D-DCD2-D833> e informe o código A8F1-6C4D-DCD2-D833





Assinado por 4 pessoas: ROSELI FERREIRA PEREIRA, CARLOS HENRIQUE THIRONE SILVA, ALTAIR FRANCISCO SILVA e ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/A8F1-6C4D-DCD2-D833> e informe o código A8F1-6C4D-DCD2-D833



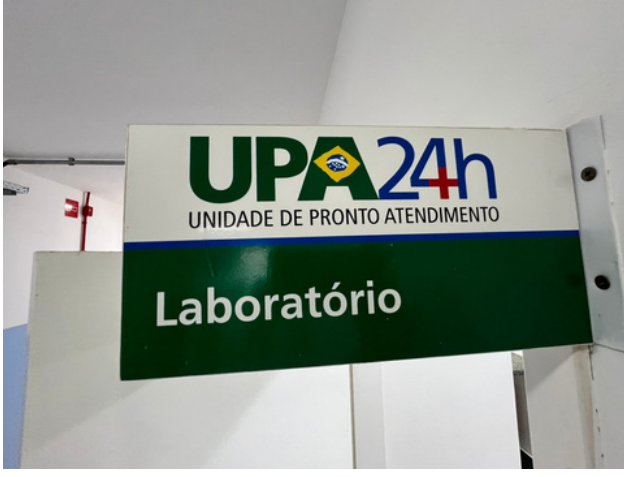

Assinado por 4 pessoas: ROSELI FERREIRA PEREIRA, CARLOS HENRIQUE THIRONE SILVA, ALTAIR FRANCISCO SILVA e ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.tdoc.com.br/verificacao/A8F1-6C4D-DCD2-D833> e informe o código A8F1-6C4D-DCD2-D833




Quarto de Isolamento



Sala de Observação Infantil



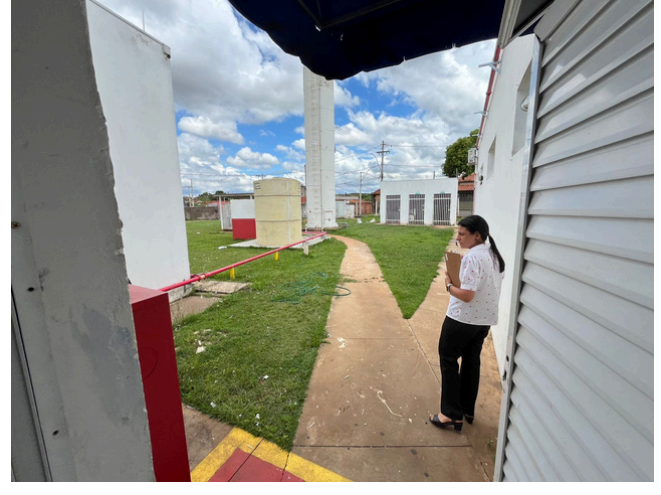

Assimção por 4 pessoas: ROSELI FERREIRA PEREIRA, CARLOS HENRIQUE THIRONE SILVA, ALTAIR FRANCISCO SILVA e ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/A8F1-6C4D-DCD2-D833> e informe o código A8F1-6C4D-DCD2-D833






Sala de Emergência



Assinado por 4 pessoas: ROSELI FERREIRA PEREIRA, CARLOS HENRIQUE THIRONO SILVA, ALTAIR FRANCISCO SILVA e ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/A8F1-6C4D-DCD2-D833> e informe o código A8F1-6C4D-DCD2-D833



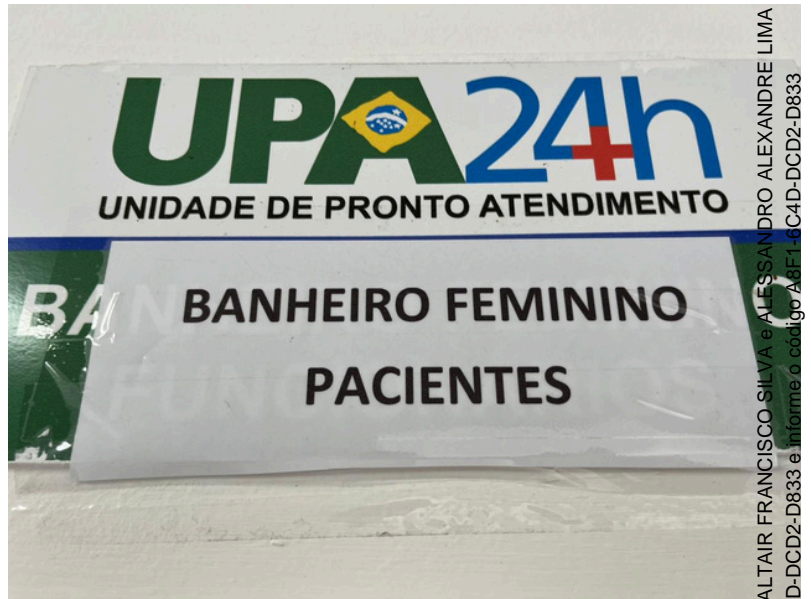

Sala de Observação



Sala de Hidratação/Posto Enfermagem



Assinado por 4 pessoas: ROSELI FERREIRA PEREIRA, CARLOS HENRIQUE THIRONE SILVA, ANITA FERNANDES SILVA e ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/A8F1-6C4D-D833> e informe o código A8F1-6C4D-D833









Assinado por 4 pessoas: ROSELI FERREIRA PEREIRA, CARLOS HENRIQUE THIRONE SILVA, ALTAIR FRANCISCO SILVA e ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/autenticacao/A8F1-6C4D-DCD2-D833> e informe o código A8F1-6C4D-DCD2-D833








Assinado por 4 pessoas: ROSELI FERREIRA PEREIRA, CARLOS HENRIQUE THIRONE SILVA, ALTAIR FRANCISCO SILVA e ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/A8F1-6C4D-DCD2-D833> e informe o código A8F1-6C4D-DCD2-D833



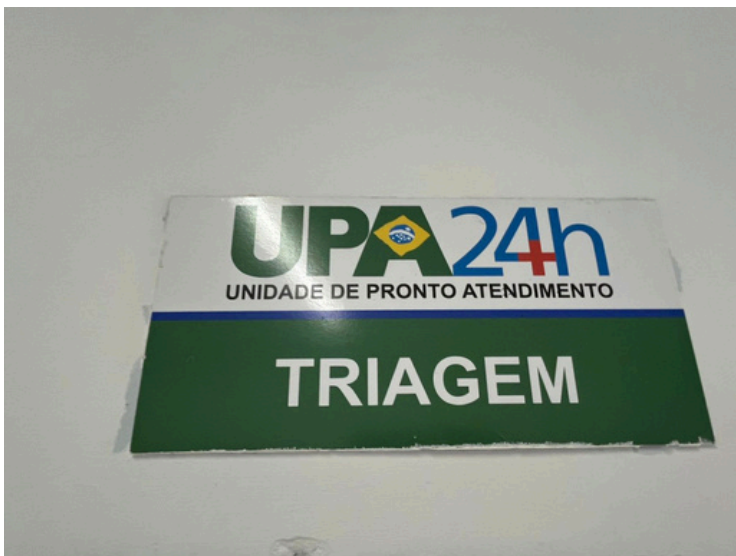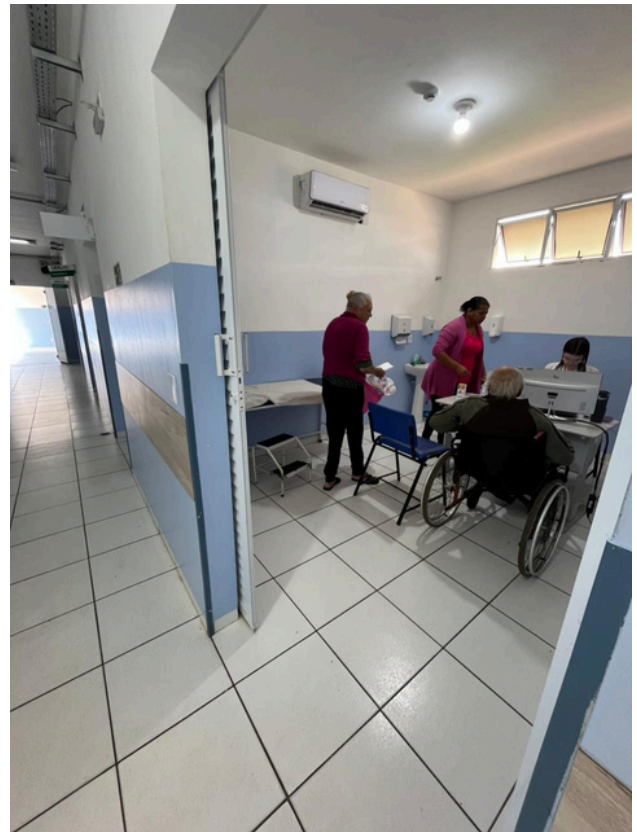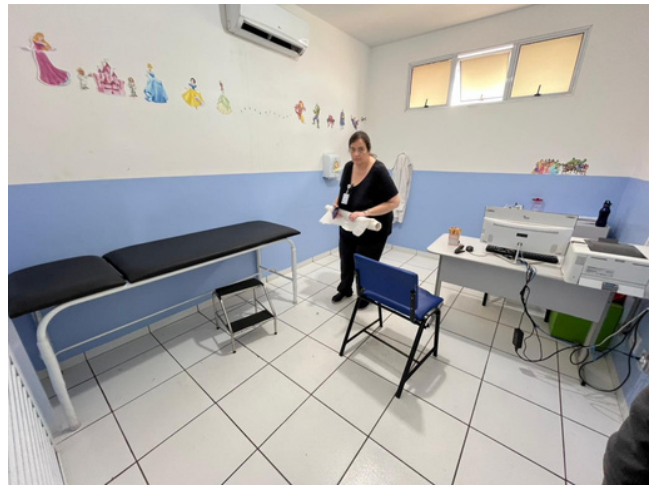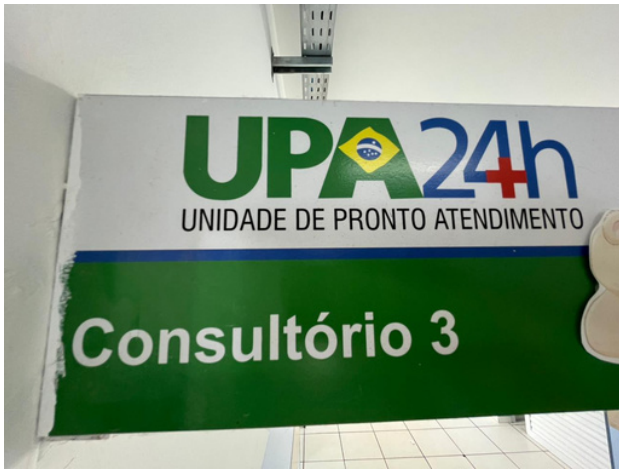

Assinado por 4 pessoas: ROSELI FERREIRA PEREIRA, CARLOS HENRIQUE THIRONE SILVA, ALTAIR FRANCISCO SILVA e ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/A8F1-6C4D-DCD2-D833> e informe o código A8F1-6C4D-DCD2-D833



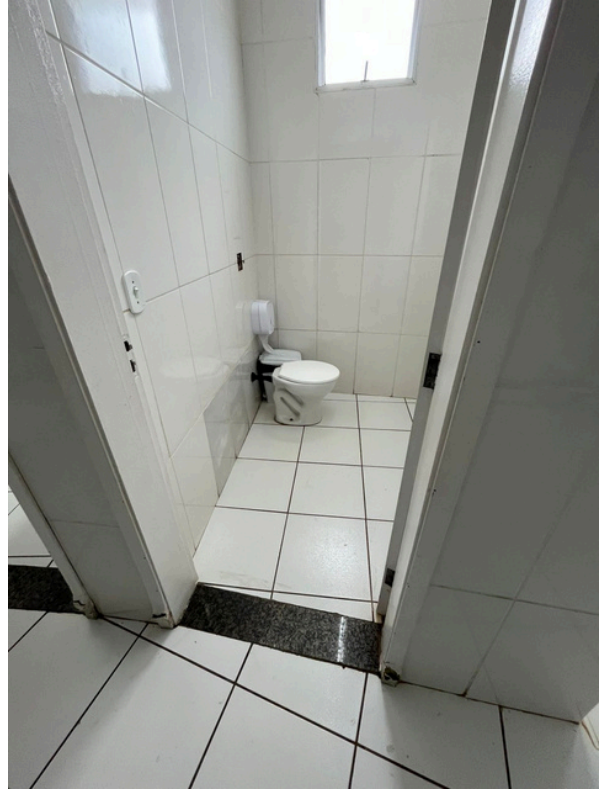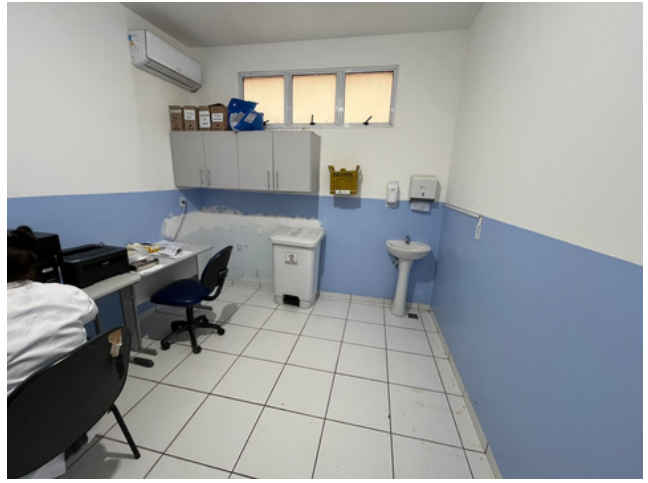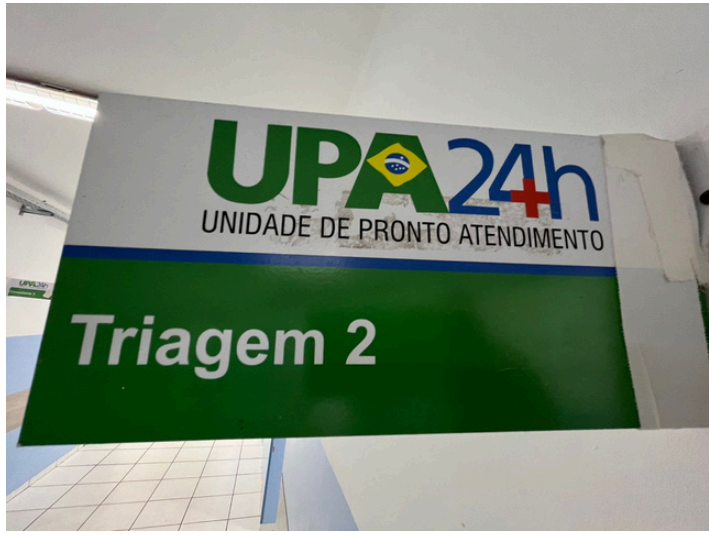


Assinado por 4 pessoas: ROSELI FERREIRA PEREIRA, CARLOS HENRIQUE THIRONE SILVA, ALTAIR FRANCISCO SILVA e ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/A8F1-6C4D-DCD2-D833> e informe o código A8F1-6C4D-DCD2-D833





Recreação Infantil

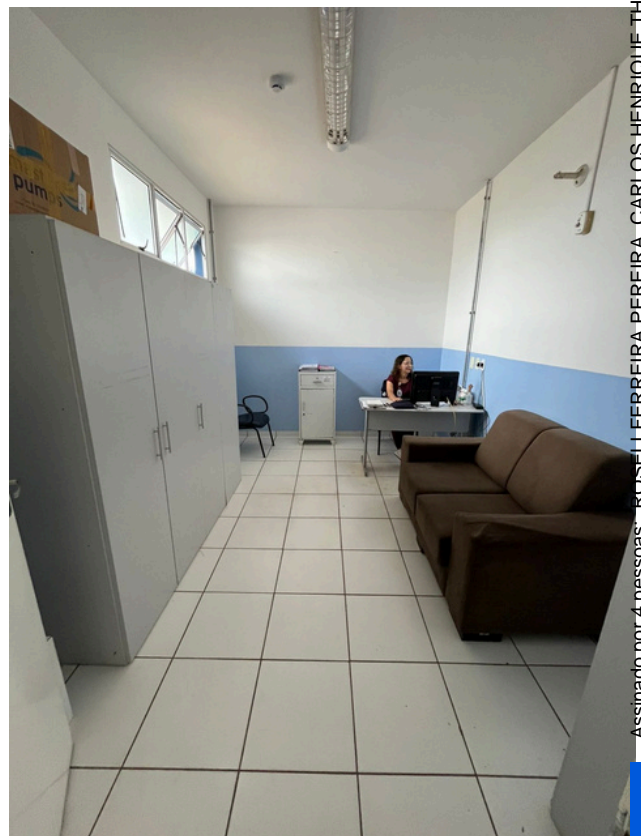



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A8F1-6C4D-DCD2-D833

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSELI FERREIRA PEREIRA (CPF 296.XXX.XXX-09) em 10/11/2025 13:23:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CARLOS HENRIQUE THIRONE SILVA (CPF 793.XXX.XXX-91) em 10/11/2025 15:32:19 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALTAIR FRANCISCO SILVA (CPF 173.XXX.XXX-10) em 11/11/2025 11:51:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA (CPF 163.XXX.XXX-94) em 12/11/2025 22:43:46 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudos.1doc.com.br/verificacao/A8F1-6C4D-DCD2-D833>

RESPOSTA AO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO: CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL Nº 01/2025

Em atenção ao relatório apresentado pela Prefeitura do Município de Agudos referente à visita de Avaliação e Monitoramento realizada na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, gerenciada pelo Instituto Campinas de Atenção e Assistência à Saúde, Educação e Social – ICAASES, segue análise das recomendações contidas no documento, bem como os encaminhamentos descritos pela Organização Social contratada:

Resposta às Recomendações

1. **Cumprimento e agilidade do despacho dos arquivos para acomodação correta fora da unidade:** Informamos que esta recomendação está sendo providenciada. As prateleiras destinadas à organização dos prontuários já foram recebidas e instaladas conforme as fotografias anexas, demonstrando a melhoria estrutural e logística para o correto armazenamento de documentos classificados como "arquivo morto". Estas providências asseguram o cumprimento da normativa e solucionam a pendência anteriormente mencionada.
2. **Manutenção de pediatras no atendimento infantil:** A gestão do ICAASES confirma que há empenho constante na busca de profissionais devidamente qualificados para o atendimento pediátrico, como exigido no contrato e apontado pelo TCE/SP. Contudo, enfrentamos dificuldades inerentes ao mercado de trabalho para recrutamento de médicos especializados em pediatria, em especial em regiões periféricas ou de menor atratividade para profissionais dessa área. A Organização Social mantém esforços contínuos para minimizar tal situação e, sempre que necessário, promove escalas emergenciais para suprir as demandas.
3. **Resolução sobre coleta de lixo hospitalar e organização das salas de reservação de resíduos:** Esta recomendação também está em processo de atendimento. O local destinado ao armazenamento de resíduos hospitalares foi devidamente organizado, com melhorias na higiene e estrutura. Além disso, foi estabelecida maior regularidade na coleta dos resíduos para sua destinação final, junto à empresa parceira a fim de mitigar os riscos identificados no último relatório.
4. **Ajustes na antessala e sanitários nos quartos de isolamento:** Esta recomendação envolve aspectos estruturais e, portanto, extrapola o escopo contratual de gestão pactuado entre a Prefeitura e a Organização Social. Contudo, o ICAASES já adotou as medidas administrativas necessárias ao encaminhamento da solicitação à Prefeitura do Município de Agudos, com o objetivo de viabilizar investimentos em infraestrutura que atendam à necessidade levantada pela Comissão de Avaliação.

A Organização Social gerenciadora da UPA (ICAASES) reitera seu compromisso com a execução eficiente e transparente de todas as atividades previstas no contrato de gestão, bem como sua prontidão para atender às recomendações formuladas pelos órgãos competentes. Os esforços já implementados demonstram a seriedade na atuação e o alinhamento às diretrizes administrativas e sanitárias.

Adicionalmente, destaca-se que eventuais necessidades de investimento estrutural, especialmente no que diz respeito às salas de isolamento, serão oportunamente tratadas pela autoridade competente (Prefeitura Municipal), conforme princípio da segregação de funções atribuídas às partes contratantes.

Mantemo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Campinas/SP, 12 de novembro de 2025.

Instituto Campinas de Atenção e Assistência à Saúde, Educação e Social – ICAASES

Representante Legal:

Alessandro Alexandre Lima

Presidente do ICAASES

ANEXOS

1. Fotos das prateleiras embaladas e recém-chegadas
2. Fotos do espaço de coleta de resíduos recente com a devida organização
3. Identificação da Sala de Emergência
4. Cópia do ofício destinado à Prefeitura do Município de Agudos sobre os quartos de isolamento.

1.



2.



3.



OFÍCIO Nº 44/ 2025

Campinas/SP, 10 de novembro de 2025

À Prefeitura do Município de Agudos

Secretaria Municipal de Saúde

A/C: Sr. Secretário Altair Francisco Silva

Assunto: Solicitação de Reforma Estrutural no Quarto de Isolamento da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24H

Prezado Senhor Secretário,

Com os devidos cumprimentos, pelo presente instrumento, o **Instituto Campinas de Atenção e Assistência à Saúde, Educação e Social – ICAASES**, na condição de organização social responsável pela gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24H do Município de Agudos/SP, vem respeitosamente solicitar providências urgentes relacionadas à reforma estrutural do quarto de isolamento da referida unidade, considerando as inadequações apontadas no relatório recente de Avaliação e Monitoramento elaborado pela Prefeitura.

Atualmente, o quarto de isolamento apresenta os seguintes pontos críticos de infraestrutura que demandam intervenções específicas, descritas abaixo, com justificativas técnicas acerca de sua importância no atendimento à saúde pública:

Itens Necessários para Adequação dos Quartos de Isolamento

1. **Construção de Antessala:** A ausência de uma antessala compromete a contenção de contaminantes que possam ser levados do ambiente de isolamento para as demais áreas da unidade. A antessala atua como uma zona de transição para o acesso seguro ao paciente, permitindo a paramentação e desparamentação adequada dos profissionais de saúde, bem como a desinfecção de materiais que adentram ou saem do quarto. Essa estrutura é essencial para prevenir a disseminação de doenças infecciosas, sobretudo em casos de doenças respiratórias transmissíveis, como tuberculose ou COVID-19.
2. **Instalação de Banheiro Exclusivo:** A inexistência de banheiro no local não apenas limita o conforto e a dignidade do paciente isolado, mas também eleva significativamente o risco de contaminação cruzada. O deslocamento do paciente para outras áreas sanitárias pode propagar agentes patogênicos, enquanto um banheiro exclusivo no quarto de isolamento assegura que o paciente permaneça em ambiente controlado, reduzindo os riscos de transmissão de doenças infecciosas e protegendo tanto os usuários quanto os colaboradores.
3. **Implementação de Sistema de Pressão Negativa:** A pressão negativa consiste em uma tecnologia essencial para quartos de isolamento, promovendo a

Recebi
10/11/25
Cirene

segurança ambiental ao evitar que partículas contaminantes escapem do ambiente isolado para áreas adjacentes. O sistema funciona ao gerar um fluxo de ar que é direcionado ao interior do quarto, com exaustão segura por meio de filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air) ou outros mecanismos normativos. Esta configuração é especialmente importante para o manejo de doenças infectocontagiosas que podem se disseminar pelo ar.

4. **Vedação Adequada da Porta:** A ausência de vedação nas portas do quarto de isolamento compromete sua eficácia, permitindo a circulação descontrolada de ar e, conseqüentemente, o escape de partículas contaminadas. Portas devidamente seladas são indispensáveis para assegurar o confinamento de agentes infecciosos, respeitando normas técnicas que garantem o isolamento ambiental completo.

Relevância e Fundamentação Técnica


A inadequação da infraestrutura dos quartos de isolamento compromete tanto a biossegurança quanto a eficiência dos serviços de saúde prestados pela UPA. Destaca-se que o local em questão é destinado ao acolhimento de pacientes com doenças de notificação compulsória e alto potencial de transmissibilidade, exigindo adequações estruturais que estejam em conformidade com as normativas regulamentadas pela **Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)**, sobretudo as Resoluções RDC nº 50/2002 e RDC nº 263/2020, que estabelecem parâmetros obrigatórios para a construção, instalação e funcionamento de ambientes hospitalares e ambulatoriais.

Essas reformas são imprescindíveis para que a unidade mantenha os padrões sanitários exigidos pela legislação vigente, evitando, ainda, possíveis sanções administrativas às partes envolvidas no cumprimento do contrato de gestão, além de promover um atendimento seguro e de qualidade aos munícipes de Agudos e região.

Diante do exposto, solicitamos que a Prefeitura promova os estudos técnicos necessários para orçamentação e execução das reformas descritas, garantindo a viabilidade dos investimentos e apontando um cronograma para os ajustes necessários. Ressaltamos que o ICAASES permanece à disposição da Prefeitura para prestar esclarecimentos e fornecer suporte necessário na formulação das medidas cabíveis.

Na certeza de contar com a atenção e sensibilidade desta Administração à urgência da solicitação, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA**
Data: 10/11/2025 13:01:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA

Presidente do Instituto Campinas de Atenção e Assistência à Saúde, Educação e Social – ICAASES

R. Salvador Lombardi Neto,
10, Campinas - SP, 13034-830

CNPJ: 54.671.557/0001-83
secretaria@icaases.org